

DEPUIS 1948

# MODERNISATION PAR **BKG**

MONTE-PLATS - portes guillotines sur allège  
MONTE-CHARGES - portes battantes au ras du sol  
MONTE-CHARGES - portes guillotines au ras du sol



[www.bkgfrance.com](http://www.bkgfrance.com)

# FICHE TECHNIQUE MODERNISATION

En parallèle des appareils neufs, nous pouvons vous proposer la **fourniture pour la modernisation** des monte-charges existants :

- Vous souhaitez **faire évoluer** certains points techniques de votre monte-charge.
- Vous aspirez à **gagner en sécurité**, en esthétique ou en confort.
- Un projet d'achat neuf n'est pas toujours justifié pour une **mise aux normes**.
- Vous êtes face à une véritable **problématique de vétusté** sur un appareil existant.



## CAPACITÉ UTILE

•5Kg •20kg •50kg •100kg •300kg



## NOMBRE DE NIVEAUX

•1 •2 •3 •4 •5 •6 et +



## PORTES PALIÈRES

- Guillotines sur allège\*
- Portes battantes au ras du sol\*
- Portes guillotines au ras du sol\*

\*plusieurs finitions et niveaux de résistance au feu possibles



## BOITES À BOUTONS



- Encastrées dans le cadre de la porte
- En saillie

### LA MODERNISATION, QUAND EST-CE QU'ELLE EST UTILE ?

- Lorsque le bâtiment est classé **monument historique** ou protégé par le patrimoine culturel
- Lorsque les éléments structurels **ne peuvent pas être modifiés** (murs porteurs, trémie, linteaux)
- Lorsque la dimension utile de la cabine n'est **pas modifiable** (par exemple, un chariot avec une dimension spécifique)
- Lorsque le lieu **ne permet pas d'ouvrir la gaine complètement**, pour des raisons de sécurité ou de nuisances (restaurant, cuisine industrielle, hôpital)



## SECTEUR DE LIVRAISON

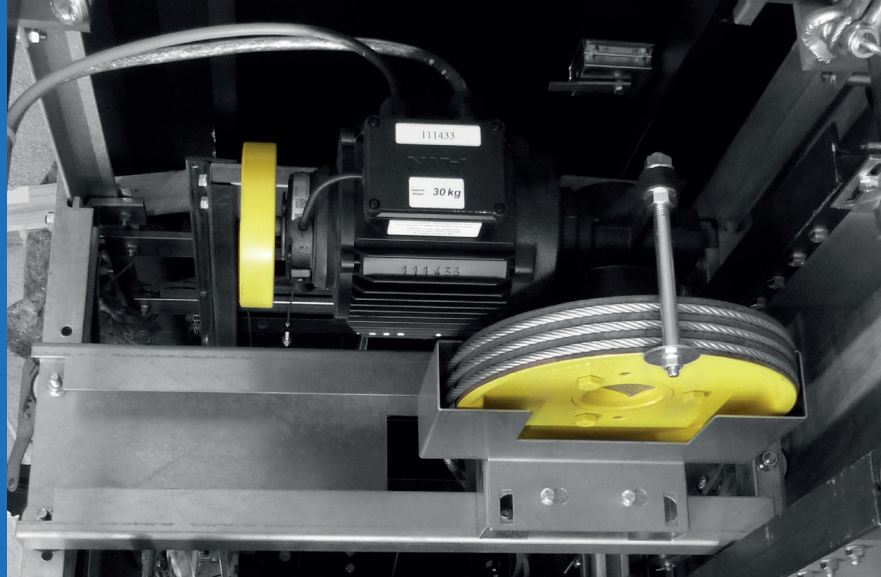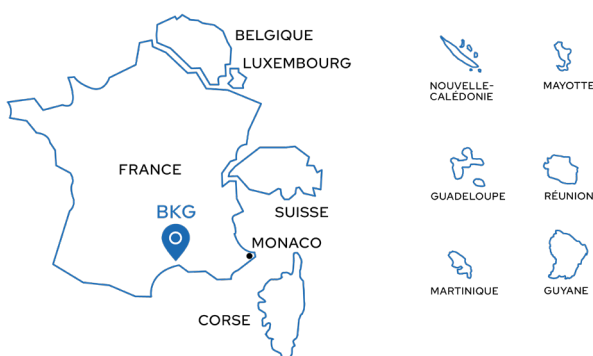

## PACK PARTIE ÉLECTRIQUE COMPLÈTE

**Tableau de commande, filerie de gaine, pendentif cabine, boîtes d'étages, capteurs d'étages, boîtes à boutons encastrées dans le cadre de porte**


### Options possibles :

Alimentation triphasée en 3 x 400V + N  
Alimentation monophasée en 1 x 220V + N  
Alimentation triphasée en 3 x 400V sans neutre  
Alimentation triphasée en 3 x 220V sans neutre  
IP 2X ou IP 65  
Avec ou sans DTU (équipé d'un différentiel)




## MOTORÉDUCTEUR DE 0.75KW À 3.00KW

- **Motoréducteur à poulie** - positionnement droite ou gauche




Droite




Gauche

- **Motoréducteur à roue crantée** - positionnement droite ou gauche




Droite




Gauche


- **Motoréducteur à tambour** - positionnement droite, gauche ou double



Droite



Gauche



Double



## MAINTENANCE

- Échelle d'accès machinerie
- Éclairage gaine
- Prise de courant 220V en gaine

ⓘ Conforme au décret 2008-1325

ⓘ Conforme aux normes EN81-3 et EN81-31 / directive machine 2006/42/CE

Votre distributeur local